


HANDREICHUNGEN ZUR ENERGIEEINSPARUNG

- Kirchengemeinden -

BISTUM
LIMBURG

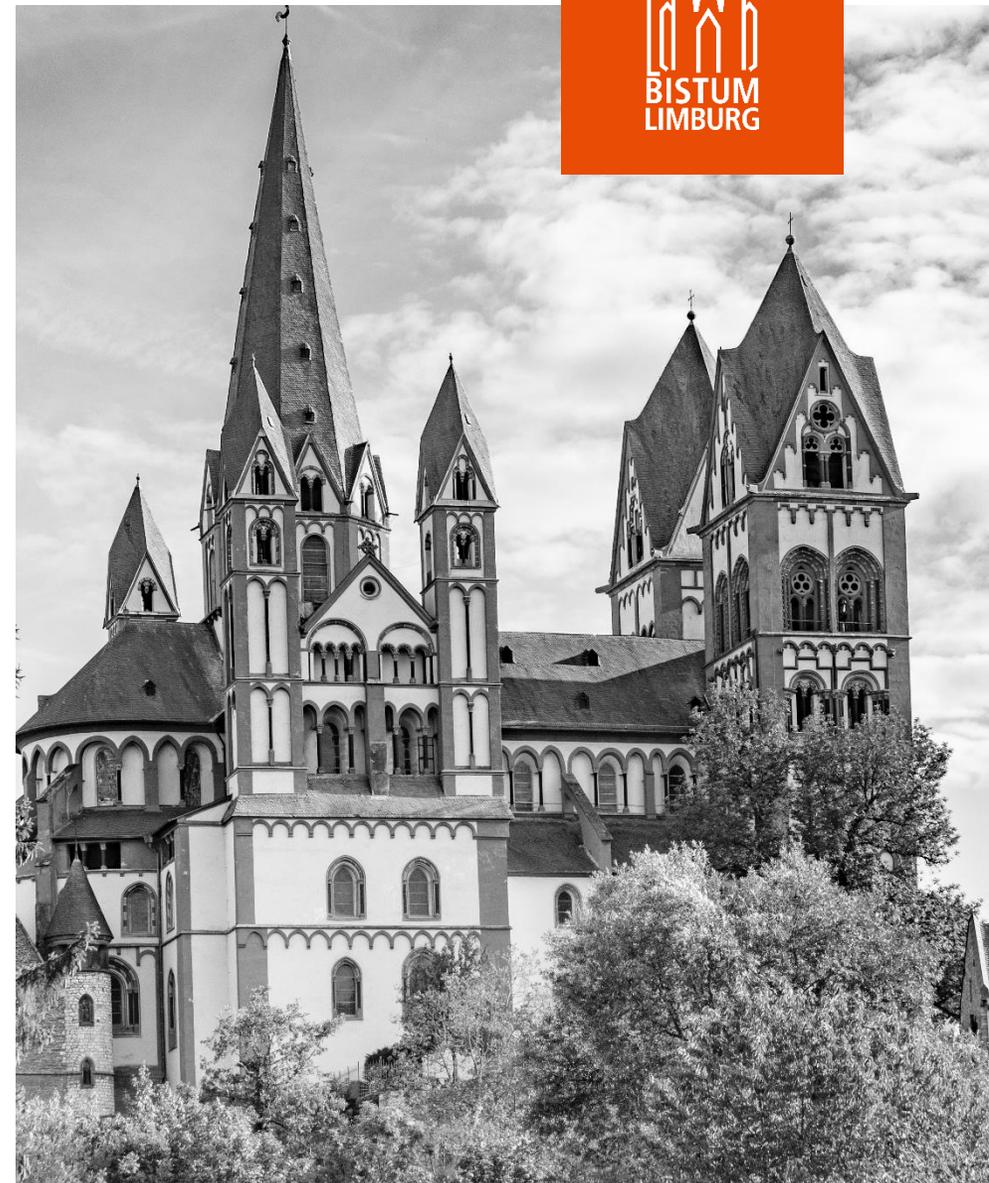

ALLGEMEINE HINWEISE

- frühzeitige Kommunikation der Maßnahmen an die Kirchengemeindemitglieder
- wenn möglich Planungen von Veranstaltungen außerhalb der Heizperiode
- Anpassung der Nutzungsentgelte für die Vermietung von Räumen

Weitere Verordnungen und Handreichungen

Verordnung zur Sicherung
der Energieversorgung
über kurzfristig wirksame
Maßnahmen



Verordnung zur Sicherung
der Energieversorgung
über mittelfristig
wirksame Maßnahmen



Energiesparhinweise des
Bundes



Verantwortungsbewusstes
Temperieren von Kirchen
im Winter 2022/2023 der
Bistümer



EMPFEHLUNGEN ZUR ENERGIEEINSPARUNG

HANDREICHUNG KIRCHENGEBÄUDE - HEIZPERIODE 2022/23



- vollständige Schließung von Kirchengebäuden
 - aus der Nutzung nehmen – Heizung ausschalten – frostsicher machen
 - Gottesdienste in kleinere und effizient zu beheizende Räumlichkeiten verlegen - Fahrdienste einrichten
- bei Weiternutzung Kirchengebäude
 - Heizungsanlage komplett ausschalten
 - Überwachung Luftfeuchtigkeit (Schimmel) und Raumtemperatur (Frostschäden) – richtiges Lüften
- bei Weiternutzung Kirchengebäude mit zwingend notwendiger Beheizung
 - Raumtemperatur max. 5 Grad
 - Überwachung Luftfeuchtigkeit (Schimmel) und Raumtemperatur (Frostschäden) – richtiges Lüften
 - auf weiteres Hochheizen für Gottesdienste und Veranstaltungen verzichten
- grundsätzlich Heizungseinstellungen auf Energieeinsparung prüfen und einstellen lassen
- Gebäudeanstrahlung ausschalten – Verkehrssicherungspflicht beachten

EMPFEHLUNGEN ZUR ENERGIEEINSPARUNG

HANDREICHUNG GEMEINDEHÄUSER/-ZENTREN, PFARRHÄUSER - HEIZPERIODE 2022/23

- Gebäude / -teile, wenn möglich vorübergehend aus der Nutzung nehmen
- Absenken der Raumtemperatur
 - Gemeindehäuser/-zentren auf max. 12-19°C je nach Nutzung
 - Pfarrhäuser auf max. 19°C
 - weitergehende Raumtemperatursenkung in Nebenräumen (z.B. Lager, Küche, Sanitärbereich) prüfen
- grundsätzlich Heizungseinstellungen auf Energieeinsparung prüfen und einstellen lassen
- Heizkörper entlüften, nicht abdecken oder verstellen
- Türen geschlossen halten - Dichtigkeit von Fenster und Türen überprüfen
- richtig lüften
 - Stoßlüftung 2-3 mal pro Tag je 5-10 Minuten - Fenster nicht dauerhaft kippen
- Kühlschranktemperatur drosseln (7° Kühlschrank, -18° Gefrierfach) oder ausschalten
- dezentrale Warmwasserbereitung für Handwaschbecken ausschalten
- Gebäudeanstrahlung ausschalten – Verkehrssicherungspflicht beachten

EMPFEHLUNGEN ZUR ENERGIEEINSPARUNG

HANDREICHUNG *KITAS* IN DER HEIZPERIODE 2022/23

- Raumtemperaturen wie folgt anpassen
 - allgemeiner Richtwert 20°C, ideal für Kleinkinder 21°C bis 22°C, in Waschräumen 24°C, im Wickelbereich mindestens 24°C, in Schlafräumen 18°C, im Speiseraum 21° C, im Büro der Leitung mindestens 20°C, im Pausenraum mindestens 21°C, im Raum für Elterngespräche zwischen 20-22°C (Empfehlungen Unfallkasse, DGUV)
- grundsätzlich Heizungseinstellungen auf Energieeinsparung prüfen und einstellen lassen
- Heizkörper entlüften, nicht abdecken oder verstellen
- Türen geschlossen halten - Dichtigkeit von Fenster und Türen überprüfen
- richtig lüften
 - Stoßlüftung 2-3 mal pro Tag je 5-10 Minuten - Fenster nicht dauerhaft kippen